

# Emergência

## Sinalização para a identificação das vias de evacuação e saídas de emergência


[mm]  
200x100  
300x150  
400x200  
600x300



P 00 01



P 00 02



P 00 03



P 00 07

Associe as referências P 00 12 ou P 00 13 com o sinal P 19 73 da pág. 69 para sinalizar corredores de evacuação com sinais tipo 2 ou tipo 3



P 00 04



P 00 05



P 00 06



P 00 08



P 00 09



P 00 10



P 00 12



P 00 13



P 00 11



P 00 16



P 00 17



P 00 18

Consulte a pág. 38 para os sinais panorâmicos



## Sinalização de saídas, com texto

[mm]  
200x100  
300x150  
400x200  
600x300

**Saída**

P 00 30

**Saída**  
**Exit**

P 00 31

**Saída de emergência**

P 00 32

**↑ Saída**

P 00 33

**↑ Saída**  
**Exit**

P 00 34



P 00 35



P 00 36



P 00 37



P 00 38



P 00 39



P 00 40



P 00 41



P 00 42



P 00 43



P 00 44



P 00 45



P 00 46



P 00 47



P 00 48



P 00 49



P 00 50



P 00 51



P 00 52



P 00 53



P 00 54



P 00 55



P 00 56



P 00 57



P 00 58



P 00 59



P 00 60



P 00 61



P 00 62




P 00 63




P 00 64

De acordo com os regulamentos e normas mais recentes devem ser usados sinais com símbolos/pictogramas.

## Sinalização de saídas, com texto



P 00 70



P 00 71



P 00 72



P 00 73



[\*] P 00 74



P 00 75



P 00 76



[mm]  
[\*]150x150  
[\*]200x200  
300x300  
400x400  
600x600

[\*] Também disponível em vinil fotoluminescente

## Sinalização para a identificação das vias de evacuação e saídas de emergência



P 00 80



P 00 81



P 00 82



P 00 83



[mm]  
150x200  
200x300  
300x400  
400x600

## Sinalização de emergência para pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada



P 00 90



P 00 91



P 00 92



P 00 93



[mm]  
150x150  
200x200  
300x300  
400x400  
600x600

## Sinalização para a identificação de percursos de evacuação para pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada



P 01 00



P 01 01



P 01 02



P 01 03



P 01 04



P 01 05



P 01 06



P 01 07



P 01 08



P 01 09



P 01 10



P 01 11



P 01 12



P 01 13



P 01 14



P 01 15



P 01 16



P 01 17



P 01 18



P 01 19



P 01 20



P 01 21



P 01 22



P 01 23



P 01 24



P 01 25



P 01 26



P 01 27




[mm]  
200x100  
300x150  
400x200  
600x300

# Emergência

## Sinalização de equipamentos de emergência

[mm]  
200x100  
300x150  
400x200  
600x300

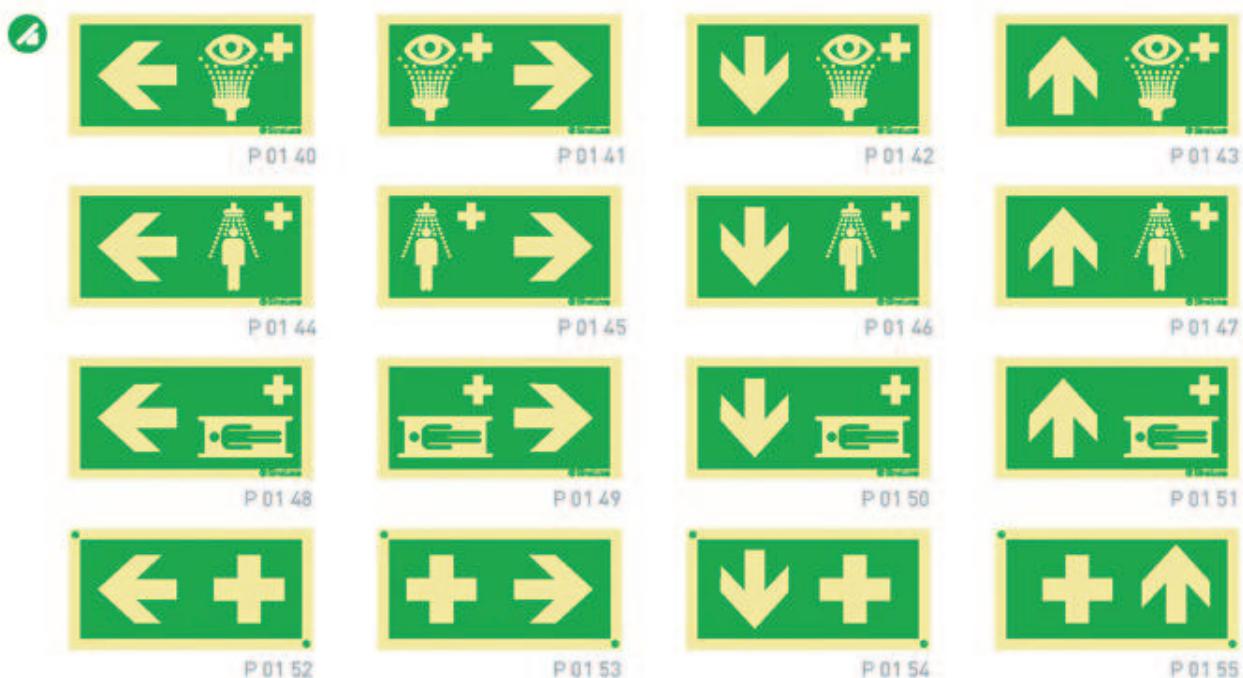

[mm]  
150x150  
200x200  
300x300  
400x400  
600x600



## Algarismos para numeração de equipamentos

[mm]  
75x150  
100x200  
150x300  
200x400  
300x600



## Sinalização de equipamentos de emergência



[mm]  
150x200  
200x300  
300x400  
400x600



Consulte a pág. 38 para os sinais panorâmicos




# Emergência

## Sinalização de emergência de grandes dimensões

[mm]  
1200x600



P 02 60

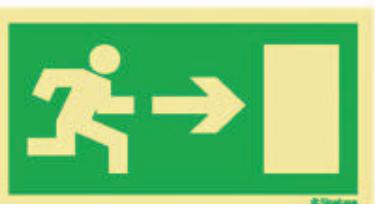

P 02 61



P 02 62



P 02 63



P 02 64

## Sinais para pilares

[mm]  
200x300  
300x400  
400x600



P 02 70



P 02 71

Este sinal permite uma maior distância de observação.  
Para a mesma largura do sinal, as dimensões dos pictogramas são maiores.

Nota: Na figura ao lado, a comparação de um sinal normal com um sinal para pilares.



## Sinalização do modo de abertura de portas

[mm]  
60x100(\*)  
200x100  
300x150  
400x200  
600x300

(\*) Apenas nesta medida

(1) Também disponível em vinil fotoluminescente



P 02 75



P 02 76



P 02 77



[1](\*) P 02 89



P 02 78



P 02 79



P 02 80



P 02 81



[1] P 02 82



[1] P 02 83



[1](\*) P 02 90



## Sinalização do modo de abertura de portas



P 02 91

[mm]  
200x50  
300x70  
400x100

Também disponível em vinil fotoluminescente

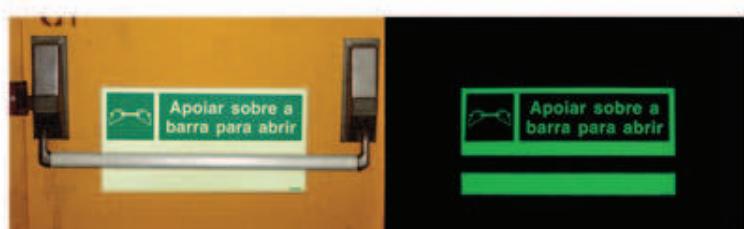

P 02 92

[mm]  
300x150  
400x200  
600x300

## Via de evacuação

Não obstruir

P 02 93

Também disponível em vinil fotoluminescente para portas de vidro



P 02 97



P 02 98



P 02 99

300x200  
400x300


Também disponível em vinil fotoluminescente para portas de vidro



P 03 00

[mm]  
1200x16  
1200x25  
1200x35  
1200x57  
1200x83

Ver capítulo Kits e acessórios pág. 198

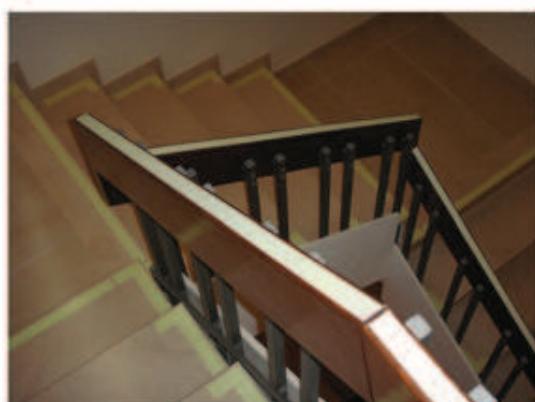


Disponível em vinil fotoluminescente autoadesivo de 0,2mm de espessura.

(\*) P 03 01

[mm]  
(\*)900x16  
(\*)900x27  
(\*)900x35

Comprimento [m] 10

Largura [mm]  
16  
27  
35  
57  
83



P 23 34

Adequado para sinalizar saídas em recintos itinerantes [Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro].

Disponível apenas em vinil fotoluminescente de 0,2mm de espessura.



P 03 04 P 03 05



P 03 06 P 03 07




[mm]  
900x200

# Emergência

## Sinalização do modo de abertura de portas

[mm]  
150x150(\*)  
200x200  
300x300  
400x400  
600x600

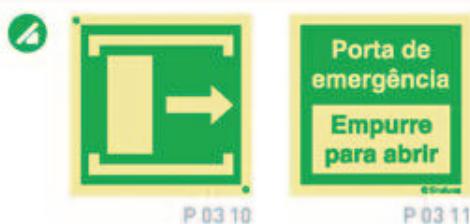

(\*) Também disponível em vinil fotoluminescente para portas de vidro

[mm]  
100x100(\*)  
150x150(\*)  
200x200  
300x300  
400x400



(\*) Também disponível em vinil fotoluminescente para portas de vidro

[mm]  
60x60




[mm]  
150x200(\*)  
200x300  
300x400  
400x600



(\*) Também disponível em vinil fotoluminescente para portas de vidro



[mm]  
100x240

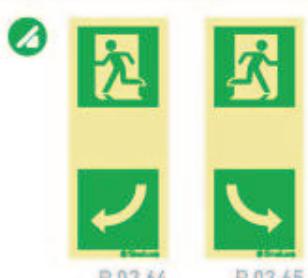

## Sinalização para zonas de refúgio

De acordo com o novo Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, a evacuação de pessoas pode efetuar-se para espaços temporariamente seguros, designados por "Zonas de Refúgio". Esta sinalização foi desenvolvida para identificar a localização dessas zonas.



P 03.69



P 03.70

[mm]  
200x300  
300x400  
400x600



P 03.73



P 03.74

[mm]  
300x150  
400x200  
600x300



P 03.75



P 03.76




P 03.77




P 03.78

[mm]  
300x150  
400x200  
600x300

## Sinalização para identificação de pontos de encontro



P 03.80



P 03.81

[mm]  
200x50  
400x100  
600x150



P 03.85



P 03.86

[mm]  
200x100  
300x150  
400x200  
600x300



P 03.89



P 03.90

[mm]  
150x150  
200x200  
300x300  
400x400  
600x600



P 03.92



P 03.93



P 03.94



P 03.95

[mm]  
150x200  
200x300  
300x400  
400x600