

Sinalização de extintores e bocas de incêndio

[mm]
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



P 04 00



P 04 01



P 04 02



P 04 03

[mm]
100x150[*]
150x200
200x300
300x400
400x600

[*] Também nesta medida



P 04 05



P 04 06



P 04 07



P 04 08



P 04 09



[*] P 04 10



P 04 11



P 04 12



P 04 13



P 04 14



P 04 15



P 04 16



P 04 17



P 04 18



P 04 19



P 04 20



[*] P 04 21



P 04 22



P 04 23



P 04 24



P 04 25



P 04 26



Consulte a pág. 39 e 40 para os sinais panorâmicos.

[mm]
300x57
400x83
600x100



Também disponível em vinil fotoluminescente



P 04 27



P 04 28



P 04 29

[mm]
1200x35
1200x57
1200x83

P 03 00

Ver capítulo Kits e acessórios pág. 199



Sinalização de utilização de extintor e carretel



P 04 30



P 04 31



P 04 32

[mm]
100x150
150x200



[*] P 04 39



P 04 35



P 04 36

[mm]
[*] 60x100
200x150

[*] Apenas disponível nesta medida

Sinalização de manta abafa-fogos



P 04 40

[mm]
150x100
200x150
300x200



P 04 45

[mm]
85x200
120x300

Sinalização de utilização de extintor

[mm]
150x200
200x300



P 05 90



P 05 91



P 05 92



P 05 93



P 05 94



P 05 95

Sinalização de agente extintor

[mm]
240x85



P 04 49



P 04 50



P 04 51



P 04 52



P 04 53



P 04 54



P 04 55



P 04 56

Sinalização de agente extintor



P 04 57



P 04 58



P 04 59



P 04 60

Sinalização de agente extintor numerada

Porque cada vez mais é solicitado o registro das intervenções feitas nos extintores [utilizações, descargas, inspeções, serviço de manutenção, etc], torna-se necessária a sua identificação por numeração. É igualmente necessário assegurar que o extintor, após se manusear, utilizar, ou quando se retira para se proceder aos serviços de inspeção ou manutenção, voltará a ser colocado no respetivo lugar, evitando-se trocas perigosas. Assim, a numeração dos mesmos é essencial.



[mm]
240x85



P 04 62



P 04 63



P 04 64



P 04 65



P 04 66



P 04 67



P 04 68



P 04 69

Espaço próprio para a inclusão de 1 a 3 algarismos

Incêndio

Sinalização de agente extintor numerada

(mm)
240x85



P 04 70



P 04 71

Espaço próprio para a inclusão de 1 a 3 algarismos



P 04 72



P 04 73

(mm)
75x200



P 04 74



P 04 75



P 04 76



P 04 77



P 04 78

Sinal com formato adequado às estruturas de largura reduzida

Folha A4 com 90 algarismos recortados

Duas folhas permitem identificar cerca de 20 a 24 extintores

999998888
677777788
666666555
444445555
443333333
222222223
222222111
111111111
111111111
111100000

P 04 79



000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000

P N U M0

111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111

P N U M1

...

999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999

P N U M9

Sinalização dos equipamentos de extinção

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



P 04 80



P 04 81



P 04 82



P 04 83



P 04 84



P 04 85



P 04 86



P 04 87



P 04 88



P 04 89

Sinalização dos equipamentos de extinção

 Hidrante	 Material contra incêndios	 Manta apaga-fogos	 Baldes para uso contra incêndios	 Absorvente para derrames	 Areia para uso contra incêndios
P 04 95	P 04 96	P 04 97	P 04 98	P 04 99	P 05 00
 Absorvente para derrames	 Coluna seca	 Sprinklers	 Sprinkler Válvula 1/2	 Área equipada com sistema fixo de extinção	 Equipamentos de combate a incêndio
P 05 01	P 05 02	P 05 03	P 05 04	P 05 05	P 05 06

[mm]
150x200
200x300
300x400
400x600

Sinalização dos equipamentos de alarme

 [*] P 05 15	 [*] P 05 16	 P 05 17
---	--	---

[mm]
[*] 100x100
150x150
200x200
300x300
400x400
[*] Também nesta medida

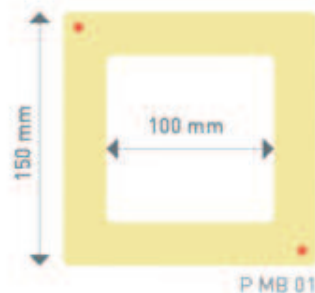
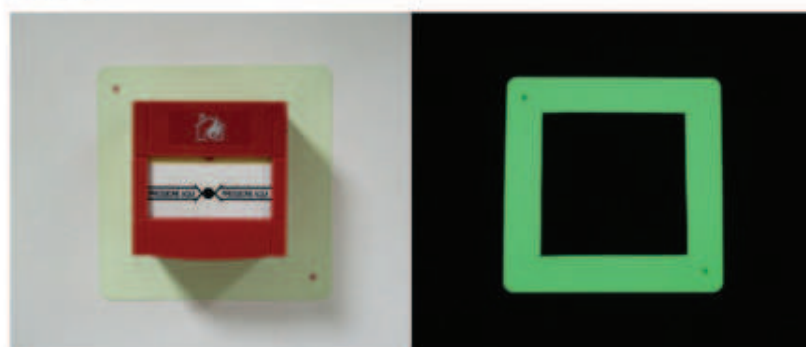
 [*] P 05 25	 [*] P 05 26	 [*] P 05 27	 P 05 28	 P 05 29	 P 05 30
---	--	--	--	---	--

[mm]
[*] 100x150
150x200
200x300
300x400
400x600
[*] Também nesta medida

Moldura para botões de alarme

A aplicação da moldura fotoluminescente, ao contornar a totalidade do botão de alarme, permite uma rápida e fácil identificação da exata localização do equipamento, principalmente durante um corte ou falha de energia.

[mm]
150x150



P MB 01

Sinalização de equipamentos de incêndio

[mm]

100x100[*]

150x150

200x200

300x300

400x400

[*] Também
nesta medida



P 05 40



[*] P 05 41



P 05 42



[*] P 05 43



[*] P 05 44



P 05 45



P 05 46



[*] P 05 47



P 05 48



[*] P 05 49



[*] P 05 50



P 05 51

[mm]

100x150[*]

150x200

200x300

300x400

400x600

[*] Também
nesta medida



**Avisador
sonoro**

P 05 60



**Queimar em
caso de
emergência**

[*] P 05 61



**Não desligar
ligado ao
alarme de
incêndio**

P 05 62



**Não utilizar
em fogos
de origem
elétrica**

P 05 63



**Comando manual
de desarmagem**

P 05 64



**Área com
detetores
de fumo**

P 05 65



**Detetor
de fumo**

P 05 66



**Válvula
de corte**

P 05 67



**Válvula
de corte
de combustível**

P 05 68



**Comando manual
de retorno de
desarmagem**

P 05 69



**Ativação
manual extinção**

P 05 70



**Sistema fixo
de extinção**

P 05 71



**Botão de corte
de emergência
da UPS**

P 05 72



**Corte de emergência
de central elétrica**

P 05 73



**Paragem de
emergência**

P 05 74



**Paragem de
emergência**

P 05 75



Porta corta-fogo

P 05 76



Porta corta-fogo

P 05 77



**Porta corta-fogo de
fecho automático**

P 05 78



**Porta corta-fogo de
fecho automático**

P 05 79



Câmara corta-fogo

P 05 80



Porta corta-fogo

P 05 81



**Escada de
incêndios**

P 05 82



**Vão de acesso
exclusivo para
bombeiros**

P 05 83



**Comando manual
de extinção
de fogo**

[*] P 05 84



Ativar

[*] P 05 85



Bloquear

[*] P 05 86

Os sinais legendados
permitem uma melhor
interpretação dos
símbolos

Sinalização de equipamentos de incêndio



P 05 87



P 05 88



[mm]
150x100

Sinalização para elevadores, escadas mecânicas e tapetes rolantes



P 06 00



P 06 01



P 06 02



P 06 03



P 06 04



P 06 05



[mm]
150x150
200x200
300x300



P 06 10



[*] P 06 11



[mm]
[*] 100x150
150x200
200x300
300x400
[*] Também nesta medida



[*] P 06 12



[*] P 06 13



[*] P 06 14



P 06 15



P 06 16



P 06 17



P 06 18



P 06 19



P 06 20



P 06 21



[*] P 06 22



[*] P 06 23

É fundamental alertar para a não utilização dos elevadores em caso de incêndio



P 06 29



[mm]
200x100
300x150
400x200
600x300

Algarismos para numeração de equipamentos



P 06 30

...



P 06 39



P 06 40



P 06 41



P 06 42



P 06 43



[mm]
75x150
100x200
150x300
200x400
300x600

Sinalização para elevadores, escadas mecânicas e tapetes rolantes

[mm]
130x165[*]
150x200
200x300
300x400



P 06 24



P 06 25



P 06 26



P 06 27



[*] P 37 65

[*] Apenas nesta medida e em vinil opaco autoadesivo

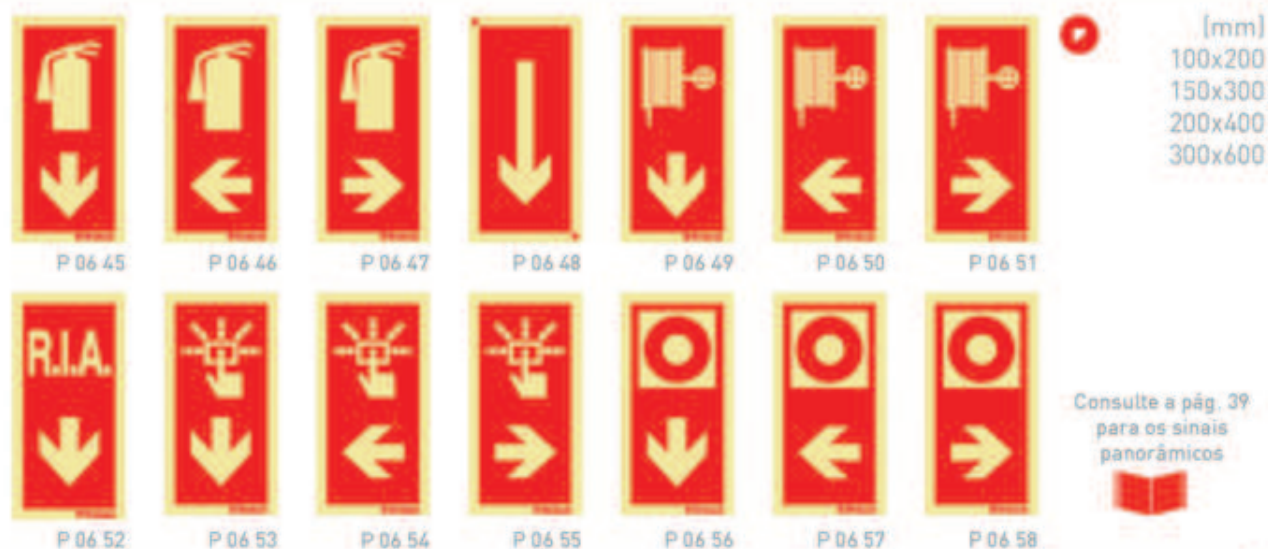
[mm]
400x300



© Sinelara

P 06 28

Sinalização de equipamentos de extinção e alarme



Sinalização através de textos na forma quadrada

[mm]

100x100[*]

150x150

200x200





300x300

[*] Também
nesta medida



Abrir só em caso de emergência P 07 10	Alarme Quebrar em caso de incêndio [*] P 07 11	Alimentação das bombas de incêndio Não desligar P 07 12	Câmara corta-fogo Manter a porta fechada P 07 13	Casa das máquinas P 07 14	
Chamada da brigada de incêndio P 07 15	Corte de energia [*] P 07 16	Corte de energia exceto central de bombagem [*] P 07 17	Corte de energia da U.P.S. [*] P 07 18	Corte geral de energia da UPS [*] P 07 19	Corte geral de energia exceto bombagem de incêndio [*] P 07 20
Desligar em caso de emergência [*] P 07 21	Extinção fixa da hotte P 07 22	Halon Botão de disparo P 07 23	Halon Distúrbios gerais e locais inimigos Perigosidade Areje o local após a utilização P 07 24	Manter fechada P 07 25	Manter fechada Keep closed P 07 26
Manter a válvula aberta P 07 27	Manter a válvula Aberta Fechada P 07 28	Manter a válvula fechada P 07 29	Não desligar em caso de incêndio P 07 30	Não usar em caso de incêndio Don't use in case of fire P 07 31	Paragem de emergência do gerador P 07 32
Paragem de emergência dos queimadores a gás P 07 33	Porta corta-fogo. Manter fechada em caso de emergência Fire door. Keep closed in case of fire P 07 34	Porta corta-fogo Fechada automaticamente em caso de incêndio P 07 35	Porta corta-fogo Não obstruir P 07 36	Porta corta-fogo Manter fechada P 07 37	Porta corta-fogo Manter fechada em caso de incêndio P 07 38
Posto de comando de sprinklers P 07 39	S.I. Boca de incêndio Coluna húmida P 07 40	S.I. Boca de incêndio Coluna seca P 07 41	S.I. Boca seca Coluna húmida P 07 42	S.I. Boca seca Coluna seca P 07 43	S.I. Válvula de comando P 07 44
Sig. de emergência de ventilação/abertura de caso de incêndio de emergência Ativar em caso de incêndio no compartimento P 07 45	Quebrar em caso de emergência [*] P 07 46	Válvula de controlo de sprinklers P 07 47	Válvula de corte do combustível em caso de emergência P 07 48	Válvula de corte do gás em caso de emergência P 07 49	Comando manual de desentumagem P 07 50

Sinalização através de textos na forma retangular

				[mm] 200x100 300x150 400x200
				P 07 70
				
P 07 71	P 07 72	P 07 73	P 07 74	
				
P 07 75	P 07 76	P 07 77	P 07 78	
				
P 07 79	P 07 80	P 07 81	P 07 82	
				
P 07 83	P 07 84	P 07 85	P 07 86	
				
P 07 87	P 07 88	P 07 89	P 08 84	
				
P 07 90	P 07 91	P 07 92	P 07 93	
				
P 07 94	P 07 95	P 07 96	P 07 97	
				
P 07 98	P 07 99	P 08 00	P 08 01	
				
P 08 02	P 08 03	P 08 04	P 08 05	

Sinalização através de textos na forma retangular

[mm]

120x60[*]

200x100

300x150

400x200

[*] Também
nesta medida



**Comando do
sistema de
extinção do palco**

P 08 06

**Comando
do sistema de
desenfumagem**

P 08 07

**Comando manual
clarabóias de
desenfumagem**

P 08 08

**Comando manual
de abertura
das portas**

P 08 09

**Comando
manual de
extinção fixa**

P 08 10

**Comando manual
de recurso de
desenfumagem**

P 08 11

**Comando manual
do sistema
de sprinklers**

P 08 12

**Comando manual
dos ventiladores
de desenfumagem**

P 08 13

**Comando
obturaç o
boca de cena**

P 08 14

**Corte
AVAC**

P 08 15

**Corte de detec o
de mon xido
de carbono**

P 08 16

**Corte geral
de energia**

P 08 17

**Corte de
g s**

P 08 18

**Corte de seguran a
ventiladores
e aquecimento**

P 08 19

**Corte geral
de  gua**

P 08 20

**Corte geral de
desenfumagem**

P 08 21

**Corte geral de
eletricidade**

P 08 22

**Corte de
energia**

P 08 23

**Corte geral
de energia
exceto grupo
de emerg ncia**

P 08 25

**Corte geral
de g s em caso
de emerg ncia**

P 08 24

**Corte geral
de gerador**

P 08 25

**Corte geral
de ventila o**

P 08 26

**Corte geral
de g s**

P 08 27

**Corte local de
eletricidade**

P 08 28

**Corte local
de energia**

P 08 29

**Corte local
de g s**

P 08 30

**Corte local
de g s em caso
de emerg ncia**

P 08 31

**Corte parcial
de  gua**

P 08 32

**Corte parcial
de eletricidade**

P 08 33

**Corte parcial
de energia**

P 08 34

**Corte parcial
de g s**

P 08 83

**Cortina corta-fogo.
N o colocar obst culos
que impe am o fecho**

P 08 35

Desenfumagem

P 08 36

**Em caso de alarme
abandone
imediatamente
o edif cio**

P 08 37

**Em caso de alarme
afaste-se do local
em sentido contr rio
ao do vento**

P 08 38

**Em caso de
emerg ncia
premir o bot o**

P 08 39

**Emerg ncia
112**

[*] P 08 82

Espum fero

P 08 40







Espum fero →

P 08 41

← Espum fero

P 08 42

Sinalização através de textos na forma retangular

 P 08 43	 [*] P 08 44	 P 08 45	[mm] 120x60 200x100 300x150 400x200
 P 08 46	 P 08 47	 P 08 48	 P 08 49
 P 08 50	 P 08 51	 P 08 52	 P 08 53
 P 08 54	 P 08 55	 P 08 56	 P 08 57
 P 08 58	 P 08 59	 P 08 60	 P 08 61
 P 08 62	 P 08 63	 P 08 64	 P 08 65
 P 08 66	 P 08 67	 P 08 68	 P 08 69
 P 08 70	 P 08 71	 P 08 72	 P 08 73
 P 08 74	 P 08 75	 P 08 76	 P 08 77
 P 08 78	 P 08 79	 P 08 80	 P 08 81